ציוד מגיני מתח יתר להזנות ראשיות
בשיטת 3+1 לגל 10/350μ sec

ציוד מגיני מתח יתר להזנות משנה
בשיטת 3+1 לגל 8/20 μsec

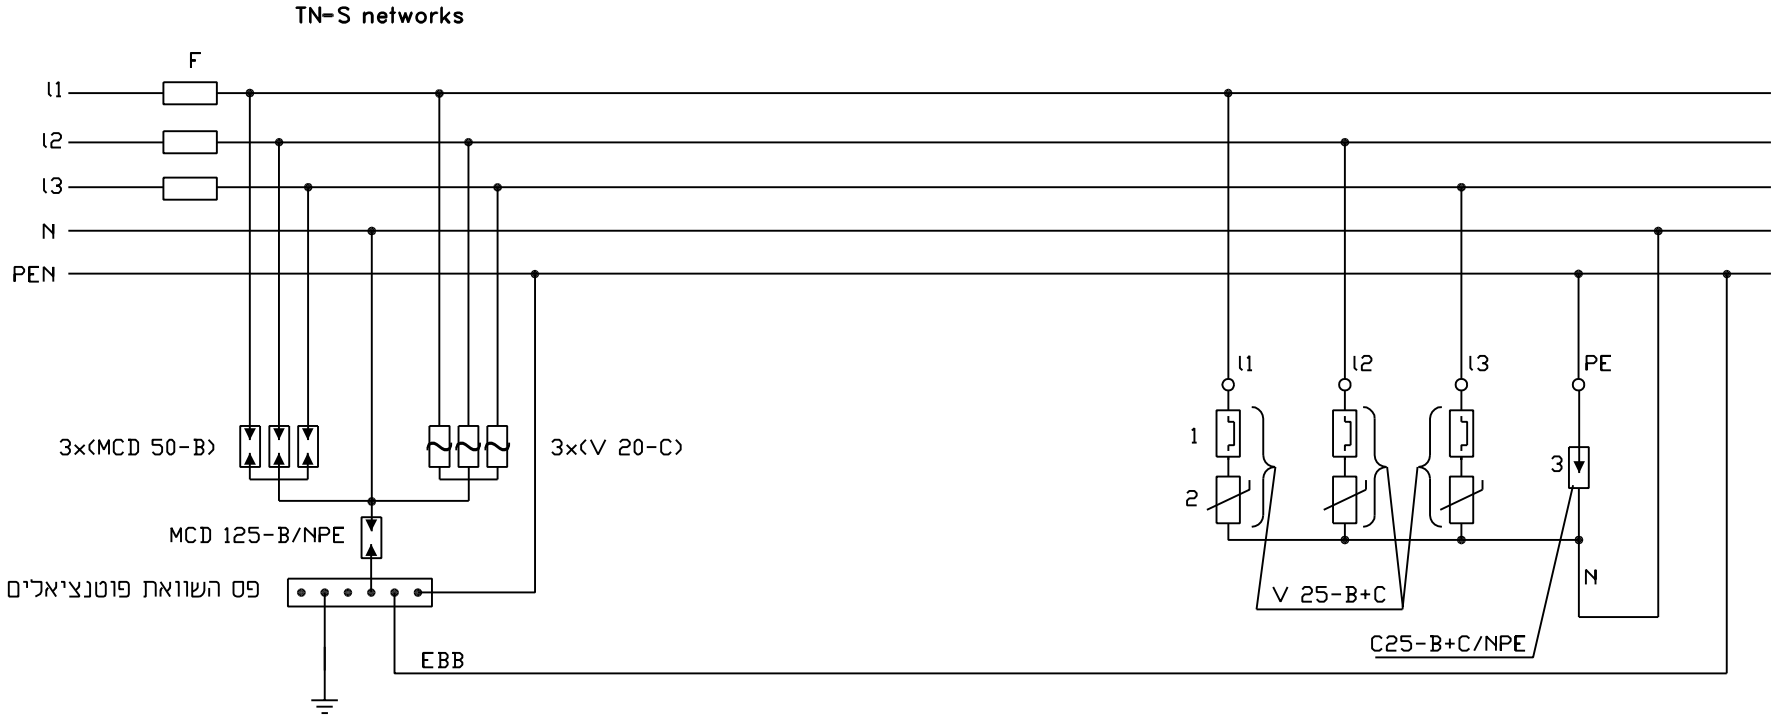

הערה:
הציוד הינו תוצרת " " DBO

הערה:
הציוד הינו תוצרת " " DBO

							איידרמן	שרטט:
							ראובן בן-יוסף	תכנו:
							ראובן בן-יוסף	בדק:
							ראובן בן-יוסף	אשר:
מס'	שינויים	תאריך	תאריך:				24.02.14	

ראובן בן-יוסף בע"מ
מהנדסים יועצים
לחשמל אוטומציה ובקרה
מהנדס בודק
42910 מושב אביחיל
טל: 09-8845436 פקס: 09-8627784

תיש במטיש חולית

פרטי התקנת מגיני מתח יתר

תכנית:

מטיש חולית
המזמין:

1231/02/19
תכנית מס':

לעיון	○
למכרז	○
לביצוע	●
ק. מ.	/
הוצאה: 0	