


מתח פיקוד 230VAC לאחר שנאי פיקוד מרות מתנעים

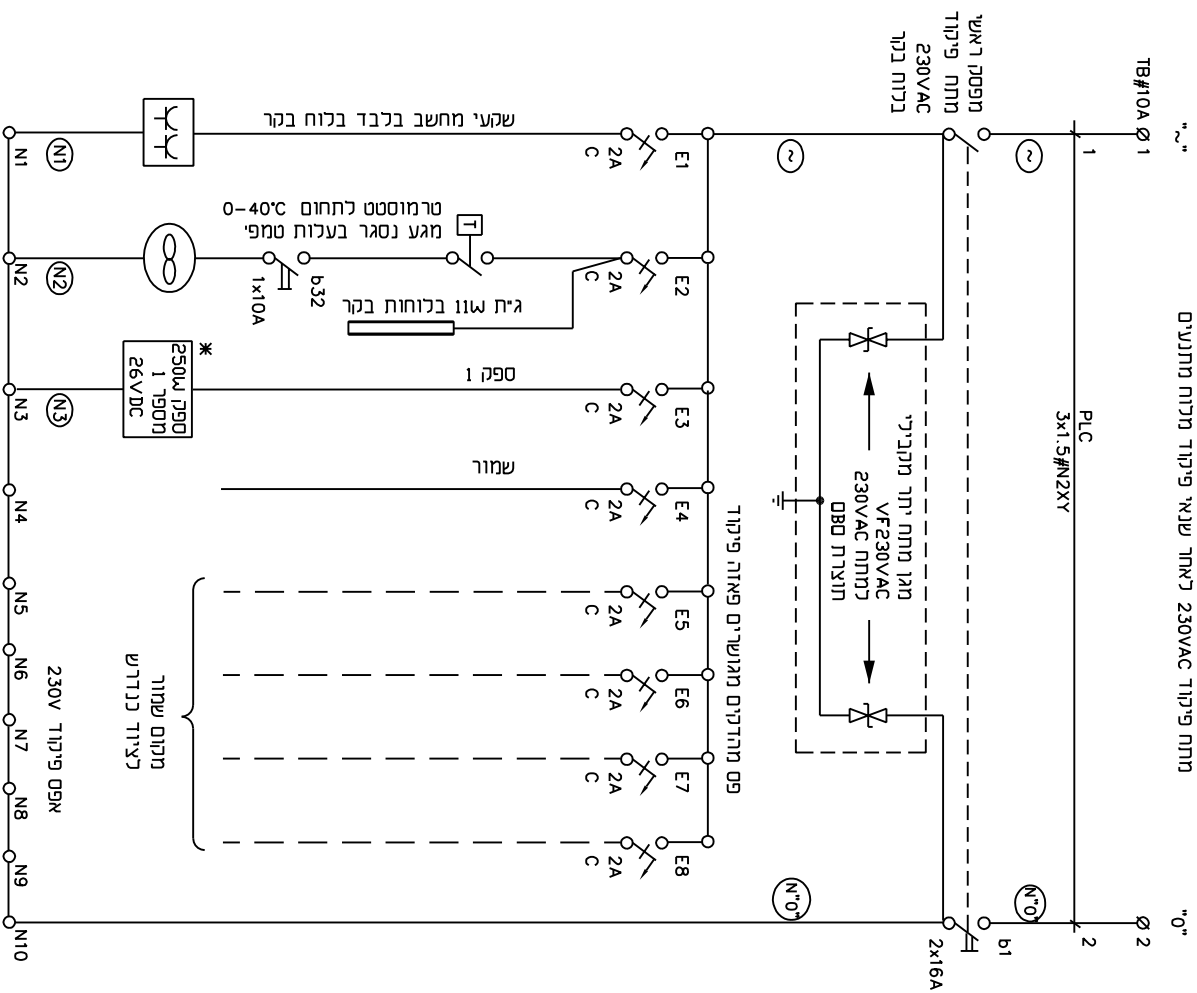

TB#10A Ø 1

PLC
3x1.5#N2XY

מפסקי ראשי
מתח פיקוד
230VAC
בלוח בקר

מגן מתוח יתר מתקבירי
 V_F230VAC
 נמתח 230VAC
 חוצרת DBD

פס מהדנקים ממושרים פאזר פיקוד

שקעי מחשב בלבד בלוח בקר

טרמוסטט לתחום 0-40°C
מגע נסגר בעלות טמפ'

532
1x10A

נ בלוחות בקר

מור

מור

250W 1750
1 750m
26VDC

מנוע סימס
שולח דיוור

אפס פ'קו"ד 230V

[illegible]