


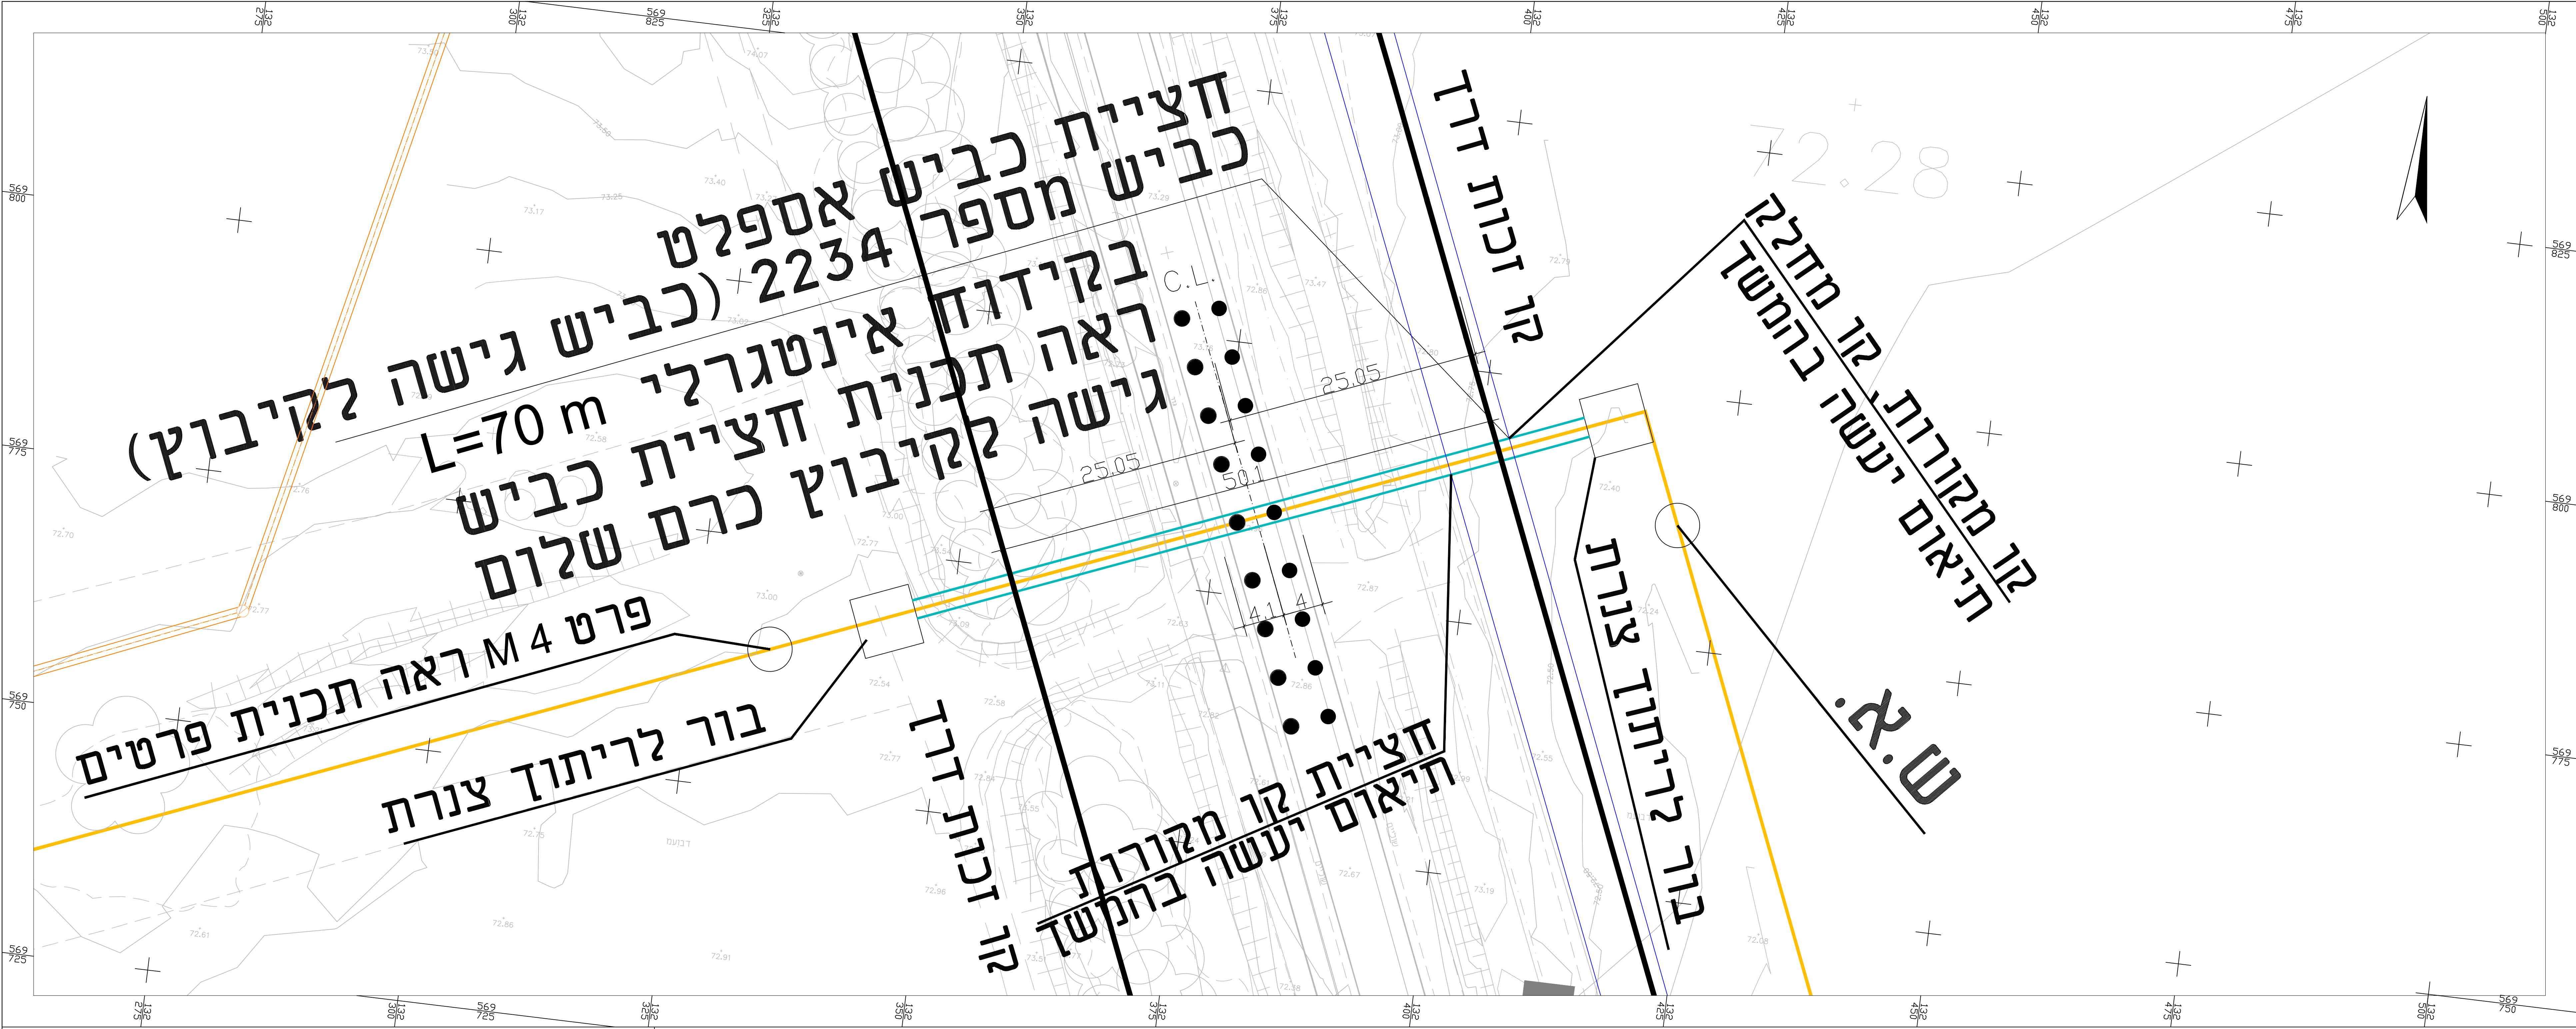

מסמך

קו סניקה מתוכנן למסלול חזוית
PEX 12 דרג 2000
מאסף ביוב מתוכנן
PVC SN-8 2500
קו מקורות
שריט
שסתום אוויר - פרט A
ראה תכנית פרטים 7951-60
נקודת מדידה - לדוח ניסור שקיעות

פרטי מדידה

שם המודד: גטנוי ברני מויד מוסמך
סוג מדידה: טופוגרפית מפורטת
תאריך: 30/08/2020
הערות למדידה:

הערות:

1. יש לבדוק את תצפית הרים לפני תחילת העבודה. במיוחד בחיבורים אל תאים קיימים.
2. מיקום הנקודות והקוויים חשופי. לאסוף קוויים יש לבצע.
3. יש להשאיר את העבודה עם הגורמים והחומרים הנדרשים.
4. יש לשמור על מידות מינימליות של 3 מ' מחשבות קיימות, אלא אם צוין אחרת.
5. יש להשאיר בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
6. להוכיח מנהל כיצד נקבעו קווי האויר וקווי המים.
7. להשאיר תחנות האויר והמים.
8. חציית קווי המים והמים חתומים כ-10 מ' מחשבות קיימות.
9. יש לשמור על מרחק של 5 מ' מקווי המים.
10. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
11. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
12. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
13. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
14. מיקום קו מקורות במעלה הוא שטח.

שם המודד: גטנוי ברני מויד מוסמך
סוג מדידה: טופוגרפית מפורטת
תאריך: 30/08/2020
הערות למדידה:

הערות:

1. יש לבדוק את תצפית הרים לפני תחילת העבודה. במיוחד בחיבורים אל תאים קיימים.
2. מיקום הנקודות והקוויים חשופי. לאסוף קוויים יש לבצע.
3. יש להשאיר את העבודה עם הגורמים והחומרים הנדרשים.
4. יש לשמור על מידות מינימליות של 3 מ' מחשבות קיימות, אלא אם צוין אחרת.
5. יש להשאיר בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
6. להוכיח מנהל כיצד נקבעו קווי האויר וקווי המים.
7. להשאיר תחנות האויר והמים.
8. חציית קווי המים והמים חתומים כ-10 מ' מחשבות קיימות.
9. יש לשמור על מרחק של 5 מ' מקווי המים.
10. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
11. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
12. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
13. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
14. מיקום קו מקורות במעלה הוא שטח.

שם המודד: גטנוי ברני מויד מוסמך
סוג מדידה: טופוגרפית מפורטת
תאריך: 30/08/2020
הערות למדידה:

הערות:

1. יש לבדוק את תצפית הרים לפני תחילת העבודה. במיוחד בחיבורים אל תאים קיימים.
2. מיקום הנקודות והקוויים חשופי. לאסוף קוויים יש לבצע.
3. יש להשאיר את העבודה עם הגורמים והחומרים הנדרשים.
4. יש לשמור על מידות מינימליות של 3 מ' מחשבות קיימות, אלא אם צוין אחרת.
5. יש להשאיר בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
6. להוכיח מנהל כיצד נקבעו קווי האויר וקווי המים.
7. להשאיר תחנות האויר והמים.
8. חציית קווי המים והמים חתומים כ-10 מ' מחשבות קיימות.
9. יש לשמור על מרחק של 5 מ' מקווי המים.
10. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
11. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
12. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
13. יש לבצע בדיקות מדידות חשמליות חשמליות.
14. מיקום קו מקורות במעלה הוא שטח.