

מאגר חולית אגירה, PV צריכה עצמית והזרמה תעריפית



שטח המאגר היום



מיקום מרכזי הפרויקט



נתון	הספק AC	הספק
הזרמה לרשת ב45 אג' מאושר AC	KW 100	150 KW DC
צריכה עצמית ולטעינת האגירה מאושר AC	KW 100	200 KW DC
אגירה בסוללות	KWh 752	

הסבר: במהלך כל היום תהייה מערכת שמזרימה לרשת בתעריף 45 אג .

שאר המערכות הסולאריות יטענו מערכת אגירה.

*בימים שיש הפרשים התע״ז לצריכה בשעות הפסגה.

*וימים שאין הפרשי תע״ז החשמל יוזרם לרשת בשעות הערב בתעריף 45 אג.

אפשרות חיבור הטורקרים : הטורקרים יחוברו בגדה הצפונית והדרומית וניתן להוסיף עמודים לאורך הציר

מספר חברה 520000472
מדווח באיתוד עוסקים מס' 558418570
נתיב האור 1, תיספה

מספר חשבון חוזה: 342718862 | רשות מקומית: 500262381

חשבון לתקופה - 27 ימים
מ- 22/10/2020 עד 17/11/2020

לשירותך, 24 שעות ביממה:
אתר האינטרנט של החברה
www.isc.co.il
בו ניתן לשלם את החשבון, למס
מצב מונה ולקבל מידע בנושאי

שירות 103
לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים
בנושאי חשבונות וצרכנות;
טלפון קווי וסלולרי - 103
פקס 103-200-1800
השירות למקד 103 מכל טלפון - חנם.
אין לשלם חשבוני זה

חשבונך יחויב בבנק
בתאריך 08/12/2020.
מס' החשבון לחיוב -
מסתיים בספרות 9164.

תאריך עריכת החשבון
18/11/2020

20,343.81
145.15
325.37
<u>-3.84</u>
20,810.49
3,537.78
<u>24,348.27</u>
-19,044.87

להחזרה: שמעיהו לזין ו באר שבע

שם הלקוח וכתובת האספקה:
מועצה אזורית אשכול,
R 3037/703 מכון סיהור שפכי


ריכוז החשבון

חיוב בגין נרציה - סה"כ 85800 קו"ש
תשלום בגין הספק (KVA)
תשלום קבוע
חיובים וזיכויים שאינם
סה"כ ללא מע"מ
מע"מ % 17.00
סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון
קינז כרדיס

יפה בוקר
מנהלת חשבונות
ראשית

סה"כ לתשלום (ש"ח)

צריכת החשמל שלך



■ טפל □ גבע □ פוסה

הודעות

■ לתשומת לבכם !!!
כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪.
תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה
של 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000 ₪).

חברת החשמל
שם הצרכן:
אזורית אשכול
למוכרות סוע

2020-421670681

שובר / הודעת זיכוי

חשבון לתקופה

17/11/2020 Ty 22/10/2020-D

אין לשלם חסבון זה

לא לתשלום

מחיר חשבון הבנק לחיוב מסתיים בספרות 9164

003-721 - 342718862-2/10

פירוט החיובים / הזיכויים 307422

מספר חשבון חוזה: 342718862

17/11/2020 TV 22/10/2020 - חשבון למחשפה מ

2/8


חשבון חד חודשי

אזורית אשכול למזכירות מוע

חייב בגין צריכה מחת"י (לא כולל מע"מ)

מספר 16066234 צורת הכנס

מספר 234 ת"ד 20									
החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה
החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה	החברה
3971.92	37.26	10060	33118	33651	10	21/10	31/10	31/10	גדלה
6818.58	37.26	18300	33651	34566	17	01/11	17/11	17/11	גדלה
1612.92	29.98	5380	18731	10	21/10	31/10	31/10	31/10	גדלה
1762.92	29.98	5980	18731	19025	17	01/11	17/11	17/11	גדלה
2695.14	24.15	11160	59625	60183	10	21/10	31/10	31/10	גדלה

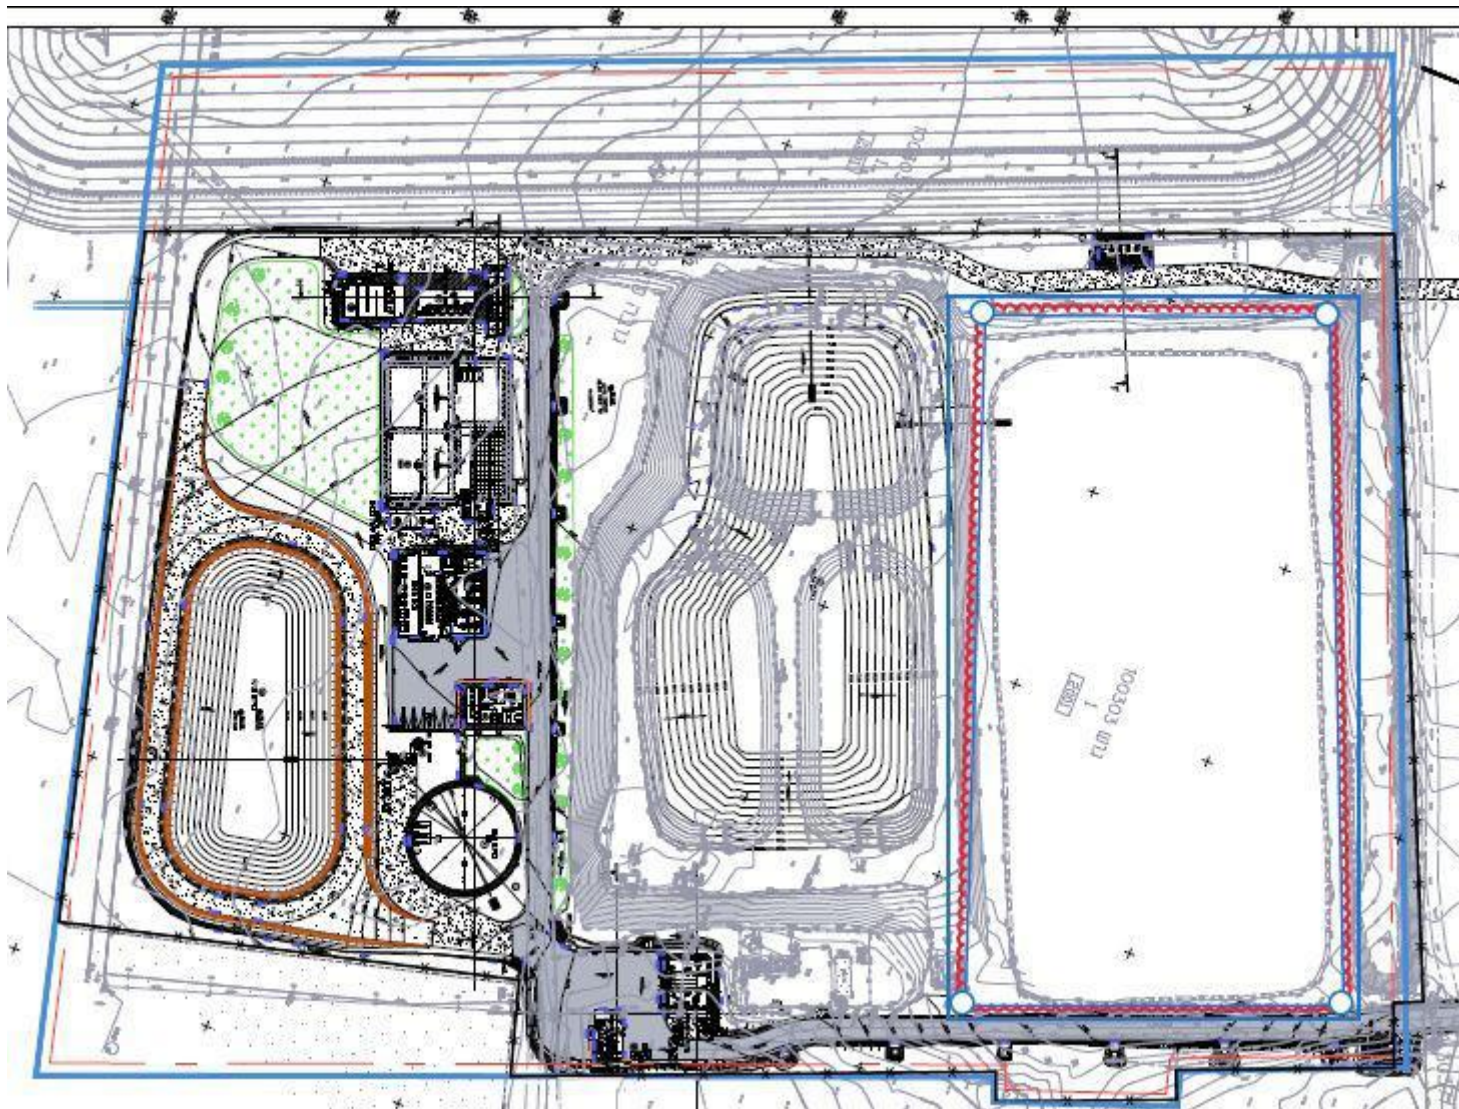

דרישות האגירה

#	טכנולוגיה/מערכת להתייעלות באנרגיה	דרישות מהפרויקט	מסמכים שחובה לצרף להצעה	אמצעים נדרשים בהתקנה	קובץ אקסל להגשה
14	מערכת אגירת אנרגיה	1. צרכן האנרגיה יהיה מחובר בתעו"ז לרשת החשמל אגירה: 2. מתקן האגירה יעמוד בדרישות שבהנחיות מינהל החשמל, הוראות כבאות והצלה, הגנת הסביבה להתקנת מתקן אגירה. 3. יש לעמוד בנספח F למפרט המקצועי - דרישות נוספות ועקרונות לאופן החישוב בפרויקטים של מערכת אגירת אנרגיה דרישות נוספות עבור מערכת חוסן באנרגיה: 4. מערכת האגירה תהיה מחוברת למערכת הפקת אנרגיה פוטו-וולטאית המסוגלת לטעון את מערכת האגירה ממצב פריקה מלאה למצב של 100% טעינה במהלך יממה אחת. 5. המתקן הפוטו-וולטאי יעמוד בדרישות שבהנחיות מינהל החשמל, חברת החשמל, הוראות כבאות והצלה, הגנת הסביבה להתקנת מתקן פוטו-וולטאי.	1. כתב כמויות ומפרט קטלוגי של הציוד המותקן. 2. אישור יועץ בטיחות, יועץ חשמל, מתכנן השלד שהחדר הטכני וכל קווי החשמל והתשתיות עומדים בכל הוראות החוק והתקנות ותוכנן ובוצע לפי כל דין. 3. במידה ומערכת האגירה מותקנת על גבי גג המבנה, נדרש אישור קונסטרוקטור לעמידה בעומסים על גג המבנה. מסמכים נוספים עבור מערכת חוסן באנרגיה: 4. אישור משרד הפנים כי אתר הפרויקט אושר כמרכז קליטה לשעת חירום <u>או</u> <u>אישור מינהל החירום במשרד הפנים כי האתר הינו מרכז ההפעלה בחירום של הרשות והוא עומד בהנחיות משרד הפנים.</u>	בהתאם למפורט בנספח F למפרט המקצועי - דרישות נוספות ועקרונות לאופן החישוב בפרויקטים של מערכת אגירת אנרגיה	קובץ הגשה קול קורא 84-2021 – מערכת אגירת אנרגיה